
Схема подключения ПКА20-1/1ПП2

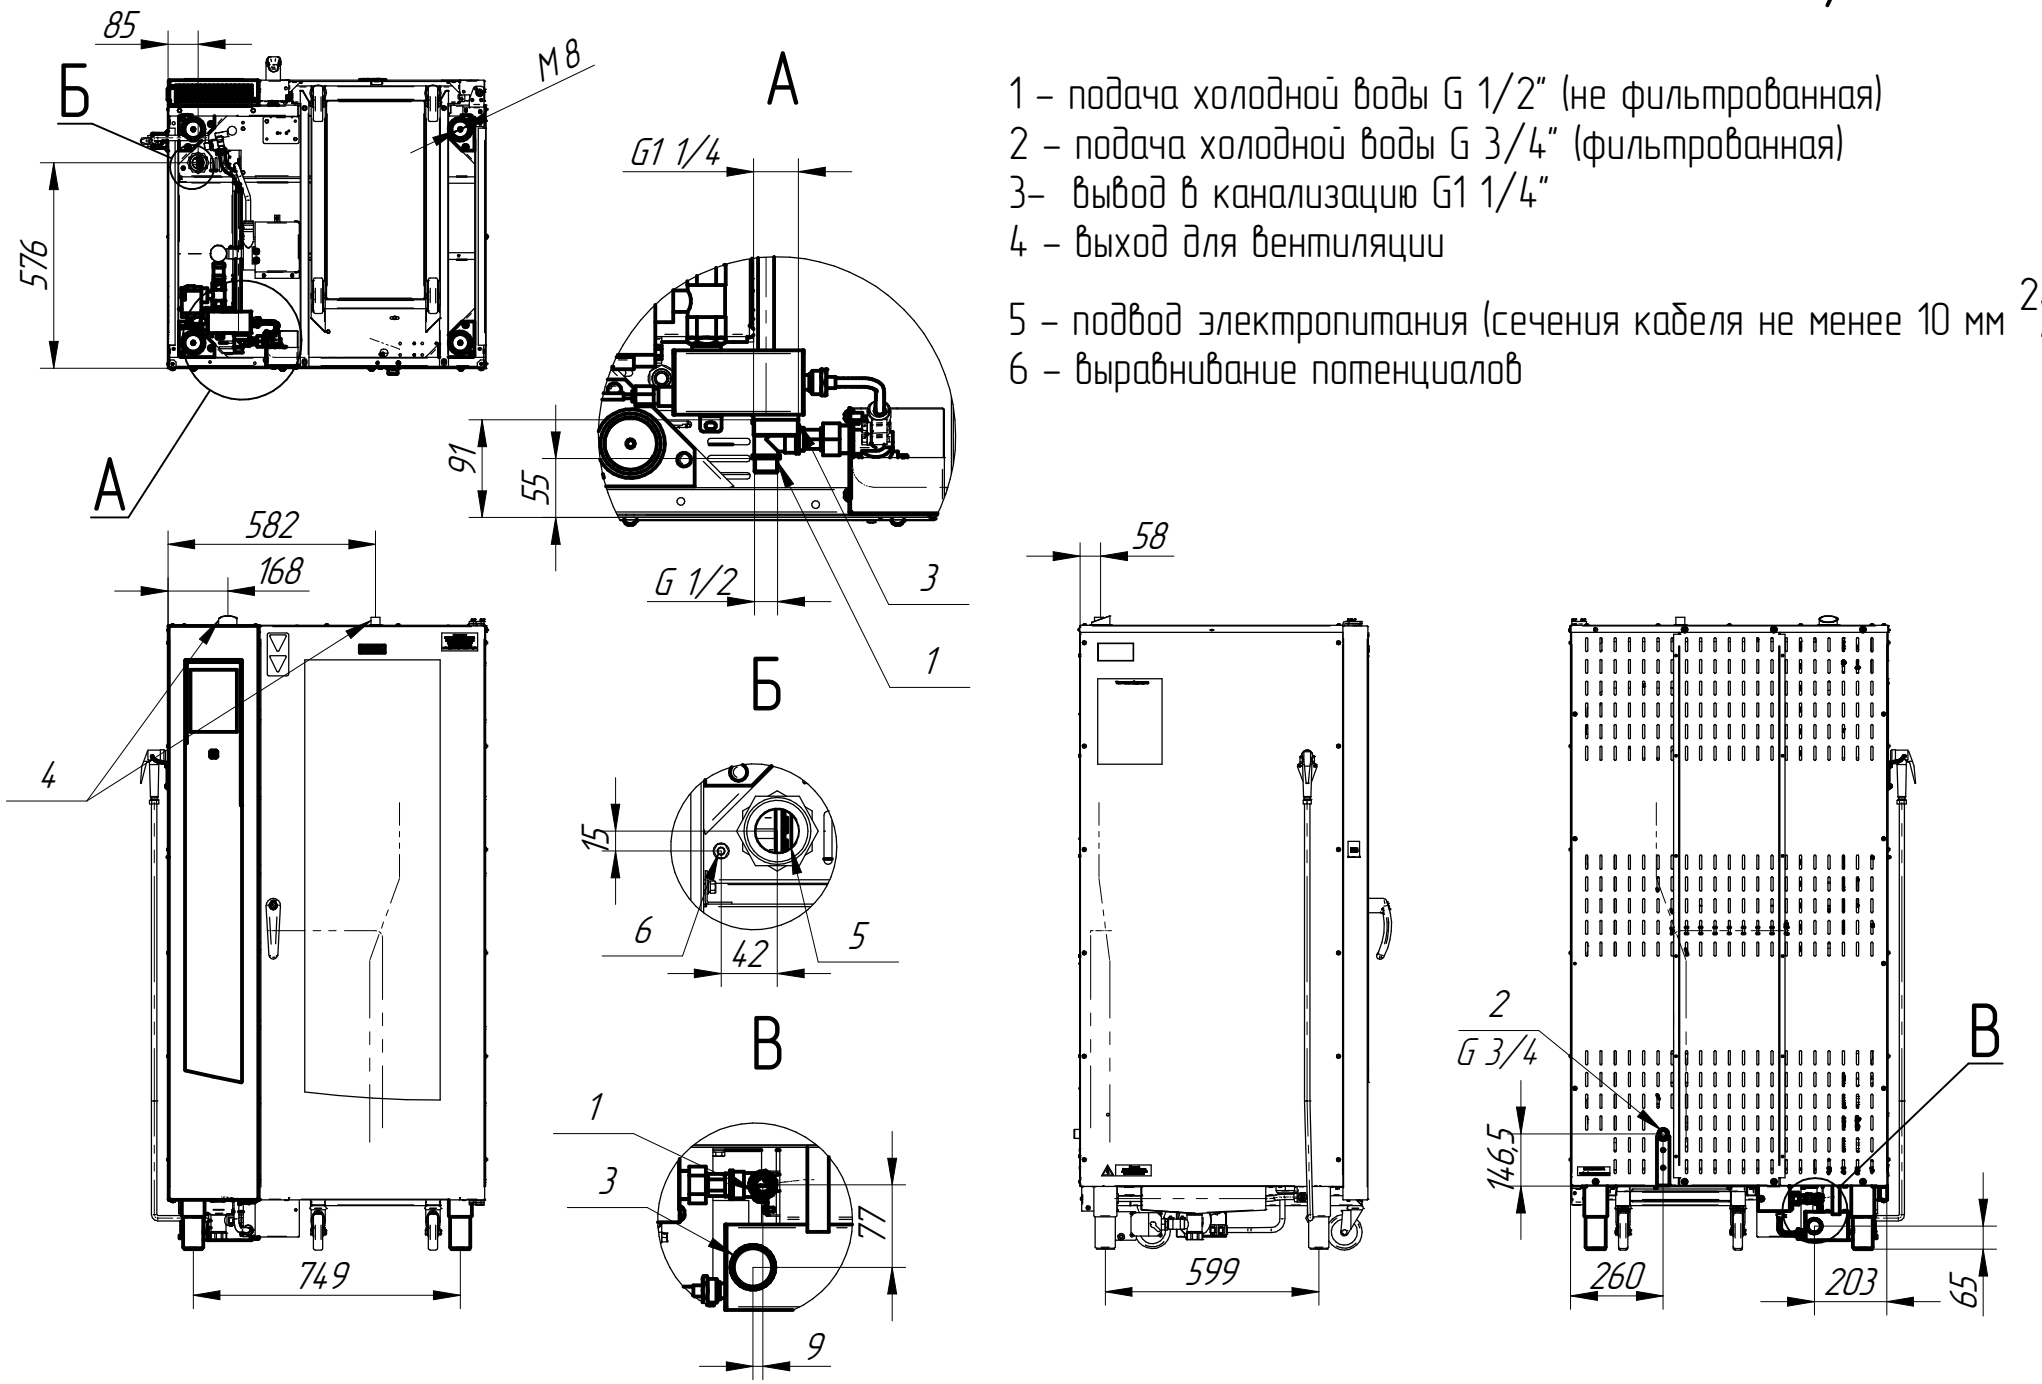

1 – подача холодной воды G 1/2" (не фильтрованная)
2 – подача холодной воды G 3/4" (фильтрованная)
3– вывод в канализацию G1 1/4"
4 – выход для вентиляции

5 – подвод электропитания (сечения кабеля не менее 10 мм ^{2})
6 – выравнивание потенциалов

Минимальное расстояние от стены – 100 мм, от теплового оборудования – минимум 200 мм