# Технические данные моноблока МХМ

Модель: MMN222







**Таблица технических данных**

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| **Общие данные** | |
| Температура в камере, °С | -5…+5 |
| Хладагент | R404a |
| Количество хладагента, гр. | 500 |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Напряжение, В/Гц | 380/50 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | 20 |
| Номинальный, А | 10 |
| Номинальная мощность, Вт | 1650 |
| Электрокабель силовой | ПВС 5х1,5 |
| Электрокабель освещения | 2х0,5 |
| Освещение камеры | Светильник влагозащищённый IP53 |
| Мощность лампы, Вт | 60 |
| Масса, кг не более | 67 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 735х850х720 |
| **Конденсатор** | |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, Вт / об/мин | 16/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, $м^3$/час | 1400 |
| **Воздухоохладитель** | |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, Вт / об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, $м^3$/час | 1200 |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Шаг рёбер, мм | 5 |
| Площадь поверхности, $м^2$ | 8 |
| Тип оттаивания | Электрическое |
| Потребляемая мощность оттаивания, Вт | 1310 |



**Таблица подбора холодильных камер с толщиной изоляции 80мм**

| $Т_к$, °С | $Т_{окр}$, °С | Q, Вт | V, $м^3$ |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 3103 | 32 |
| | 25 | 2933 | 30 |
| | 30 | 2755 | 27 |
| | 35 | 2569 | 25 |
| | 40 | 2376 | 22 |
| | 45 | 2173 | 19 |
| 0 | 20 | 2717 | 29 |
| | 25 | 2566 | 27 |
| | 30 | 2409 | 25 |
| | 35 | 2245 | 22 |
| | 40 | 2073 | 20 |
| | 45 | 1894 | 18 |
| -5 | 20 | 2332 | 24 |
| | 25 | 2200 | 22 |
| | 30 | 2063 | 20 |
| | 35 | 1920 | 17 |
| | 40 | 1770 | 16 |
| | 45 | 1614 | 15 |

$Т_к$ – Температура в камере,
$Т_{окр}$ – Температура окружающей среды
Q – Холодопроизводительность
V – объем камеры



МХМ марихолодмаш www.mariholod.com

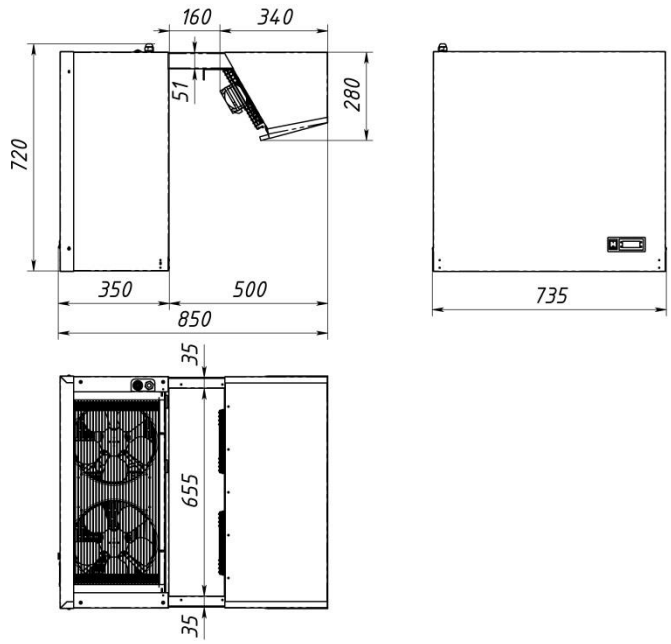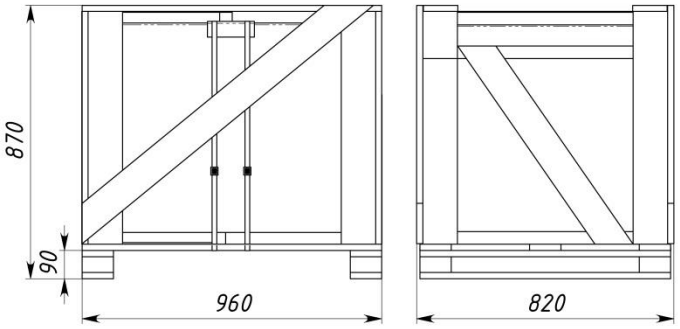
| Габаритные размеры | Логистические данные |
|---|---|
|  |  |

**Масса брутто – 92 кг**


**Объем – 0,69 м$^3$**

**Схема монтажа**

1. Перед установкой изделия, в стенке камеры необходимо проделать пазы под швеллера и отверстие под сливную трубку

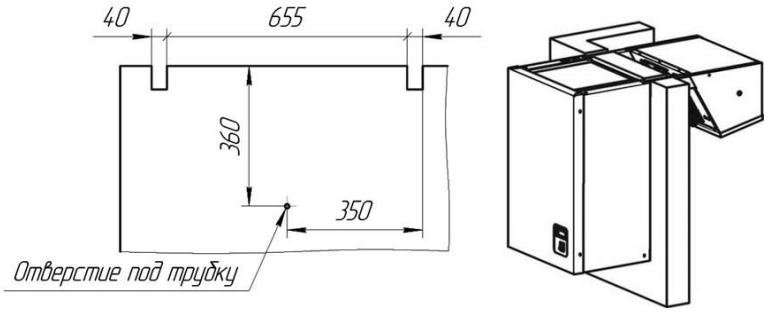


2. После установки на стенку камеры моноблок зафиксировать уголками с внутренней стороны камеры

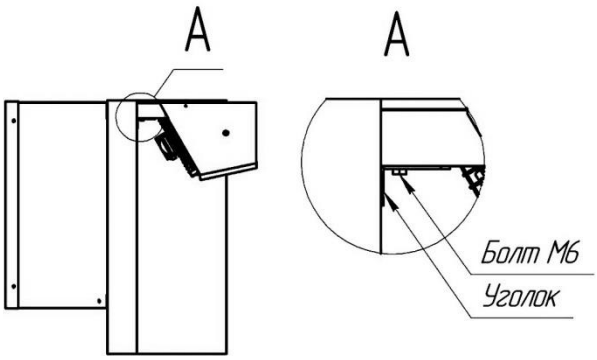


3. Установку сливной трубки производить, предварительно сняв переднюю обшивку






МХМ марихолодмаш www.mariholod.com